

• TODA A REDE DE ELTROTUDUTOS DO SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO DEVE SER IDENTIFICADA COM ANEIS DE SINAL DE LARGURA MÍNIMA DE 10MM, COM A COR AMARELA, E A CADA ELTROTUDUTO DEVE POSSUIR PLOMO MENOS UMA IDENTIFICAÇÃO;

• ELTROTUDUTOS DEVE SER:

- TODOS OS ELTROTUDUTOS APARENTES DEVERÃO SER DE AÇO GALVANIZADO;
- NÃO SÃO PERMITIDAS SOLDAS OU EMENDA DE FIOS OU CABOS DENTRO DE ELTROTUDUTOS, BANDEJAS, CALHAS, CAIXAS DE LIGAÇÃO E PASSAGENS;
- NÃO SÃO PERMITIDAS EMENDAS DE EMENDA DE FIOS, FIOS FEITAS NOS BORNES DE ACIONADORES MANUAIS, AVISADORES, OU EM CAIXAS TERMINAIS COM BORNES APROPRIADOS;


• OS CONDUTORES ELÉTRICOS DEVE SER:

- RÍGIDOS OU FLEXÍVEIS, E TER ISOLAÇÃO NÃO PROPAGANTE A CHAMA, QUE RESISTA A TEMPERATURA DE 1000°C;
- DEVE POSSUIR TENSÃO DE ISOLAÇÃO MÍNIMA DE 600 VCA, OS CONDUTORES ELÉTRICOS DE CABOS MULTIPILARES, DEVEM POSSUIR TENSÃO DE ISOLAÇÃO MÍNIMA DE 1000 VCA;

• OS CABOS DEVERÃO SER BLINDADOS.


Quadro Resumo

SISTEMA DE ALARME DE INÍCIO QUADRO RESUMO DA INSTALAÇÃO			
LACIO / LOTE	ALIMENTAÇÃO	ACIONADOR	SIRENE
1.1Alarmas Convencional 4	2x150mm/08	08	01
2.1Alarmas Convencional 2	2x150mm/08	08	01
3.1Alarmas Convencional 3	2x150mm/08	08	01
4.1Alarmas Convencional 3	2x150mm/08	08	01
5.1Vestibulos e Cantina	2x150mm/08	08	01
6.1Administracao e Gerencia	2x150mm/08	08	01
7.1Ferreiro e Substodo Balcao	2x150mm/09	09	01
8.1Ferreiro e Substodo Balcao	2x150mm/11	11	01
9.1Pavimentacao e Salas de Banho	2x150mm/13	13	01
10.1Alarmazen 6	2x150mm/06	06	01
11.1Tubo Externo, Sala Ventilação	2x150mm/03	03	01
11.1Alarmazen 1, 2 e 3	2x150mm/01	01	03
12.1Alarmazen Convencional 4	2x150mm/04	04	02
13.1Vestibulos e Cantina	2x150mm/02	02	02
14.1Administracao e Gerencia	2x150mm/02	02	02
15.1Ferreiro e Substodo Balcao	2x150mm/05	05	02
16.1Pavimentacao e Salas de Banho	2x150mm/05	05	02
17.1Escritorio	2x150mm/08	08	01
18.1Repetidor	2x150mm/08	08	01

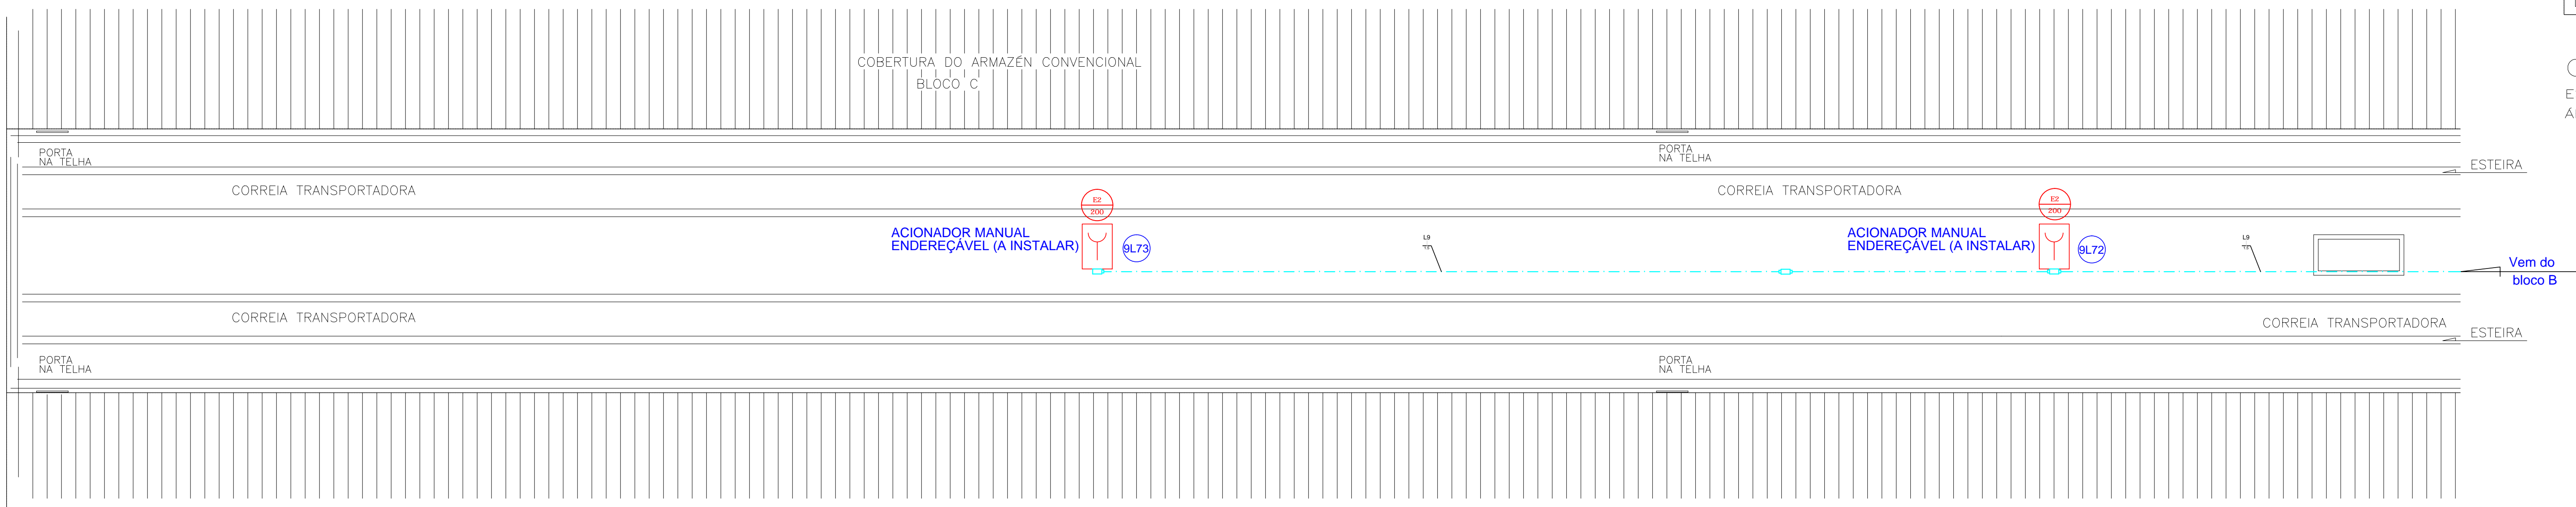


ESC. 1:75

AREA: 317,76m²

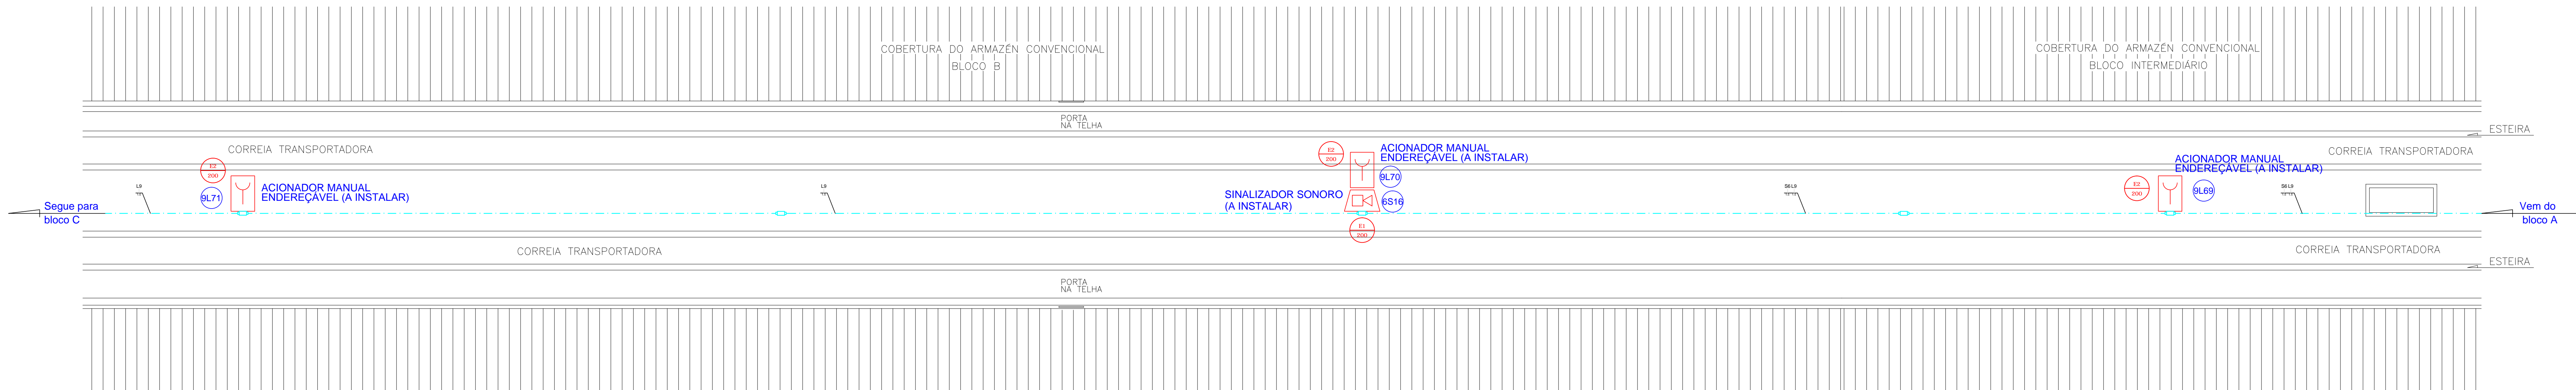


ESC. 1:75

AREA: 368,33m²

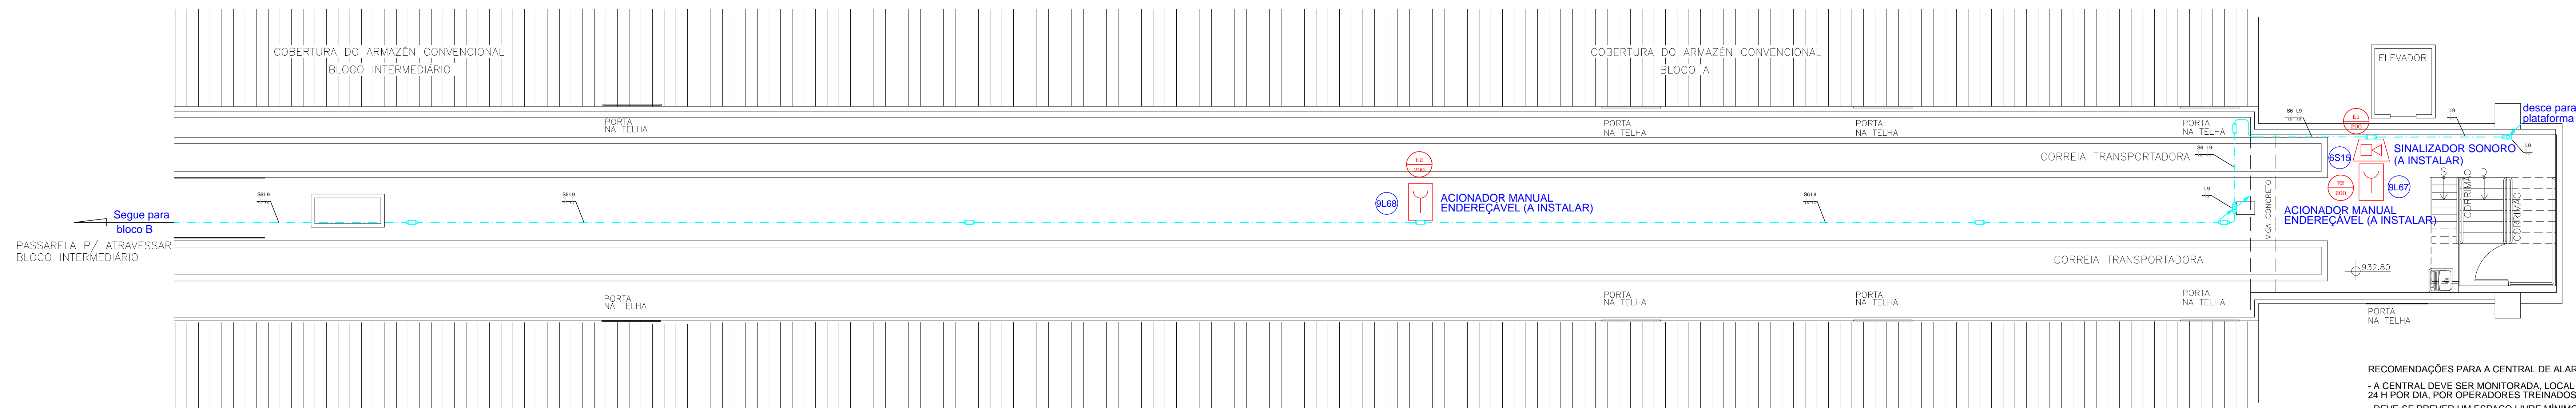


ESC. 1:75

ÁREA: 358,31m²

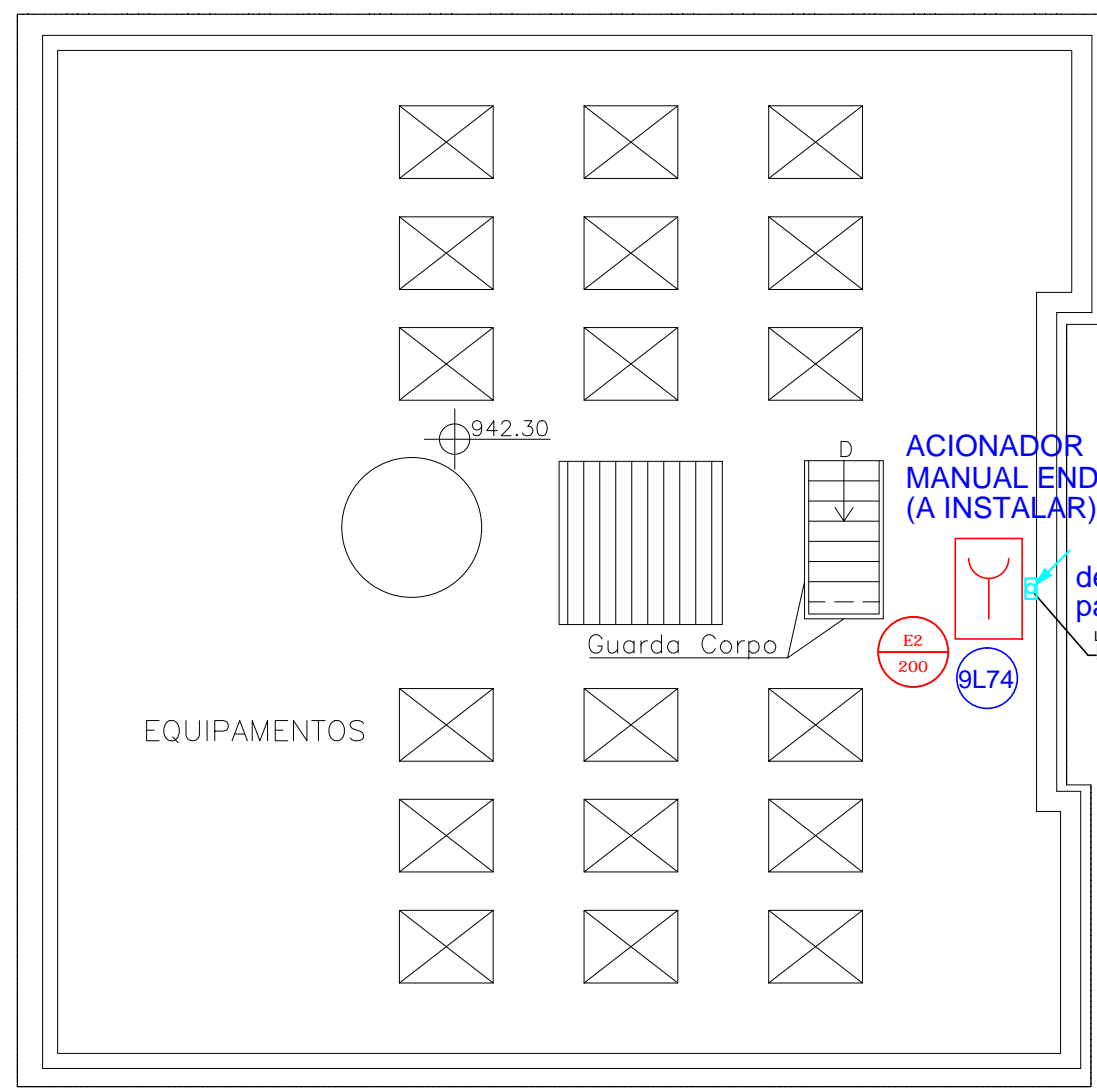


ESC. 1:75

ÁREA: 112,57m²

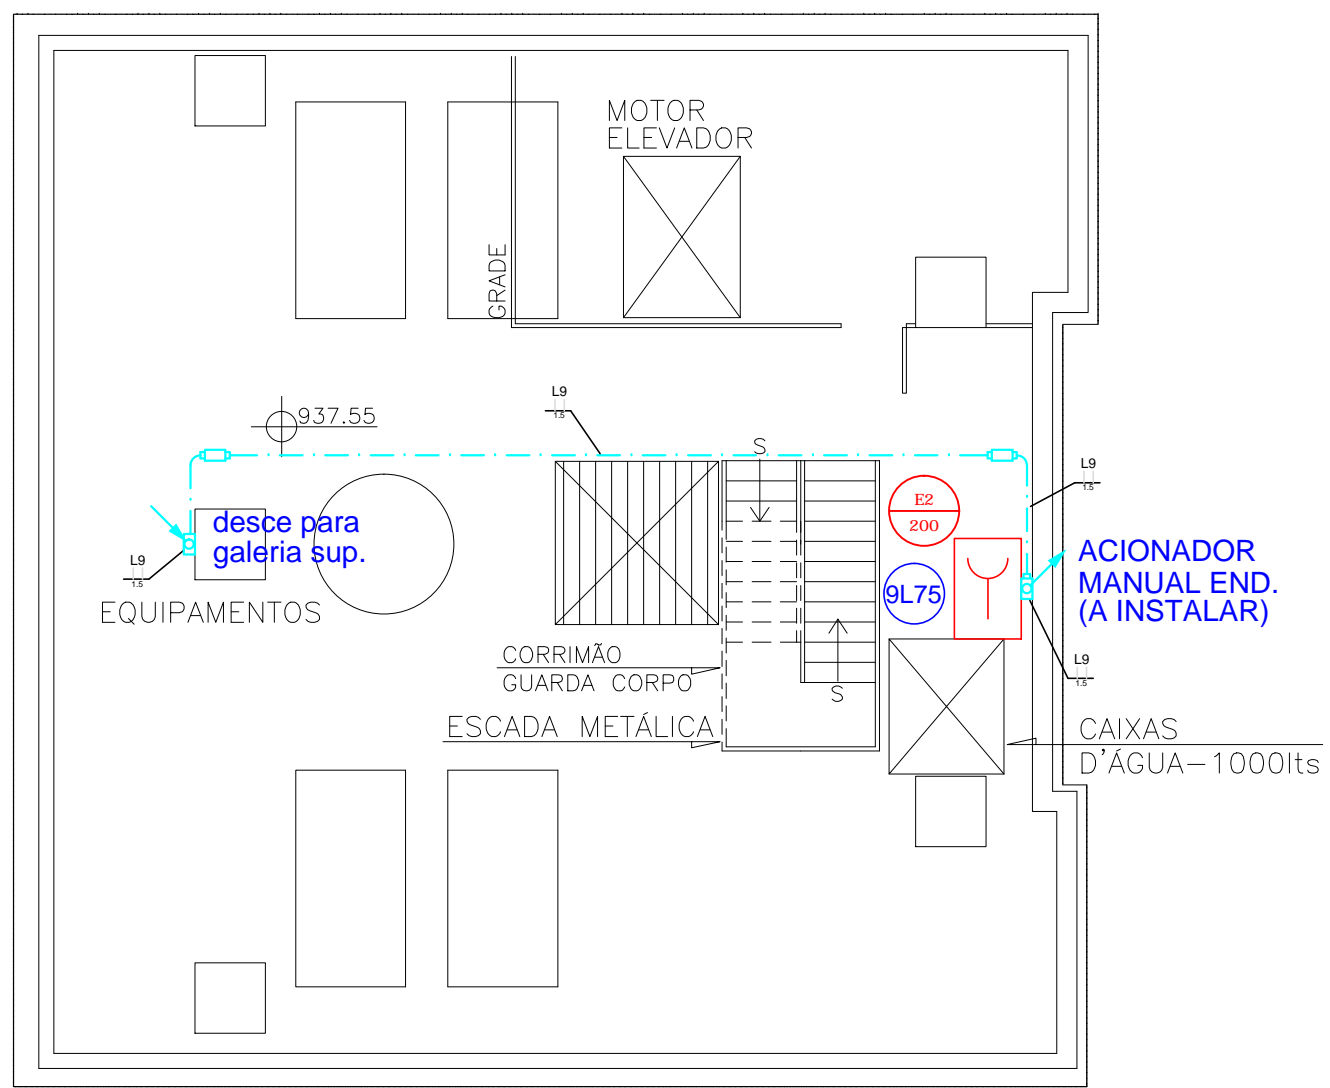


ESC. 1:75

ÁREA: 112,57m²

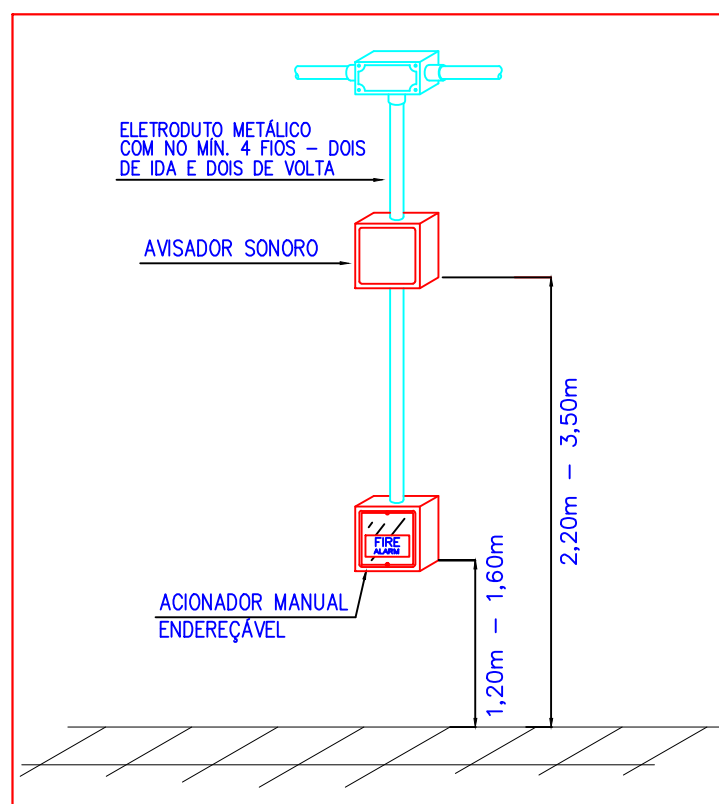

DETALHE ACIONADOR MANUAL E AVISADOR SONORO SEM ESCALA

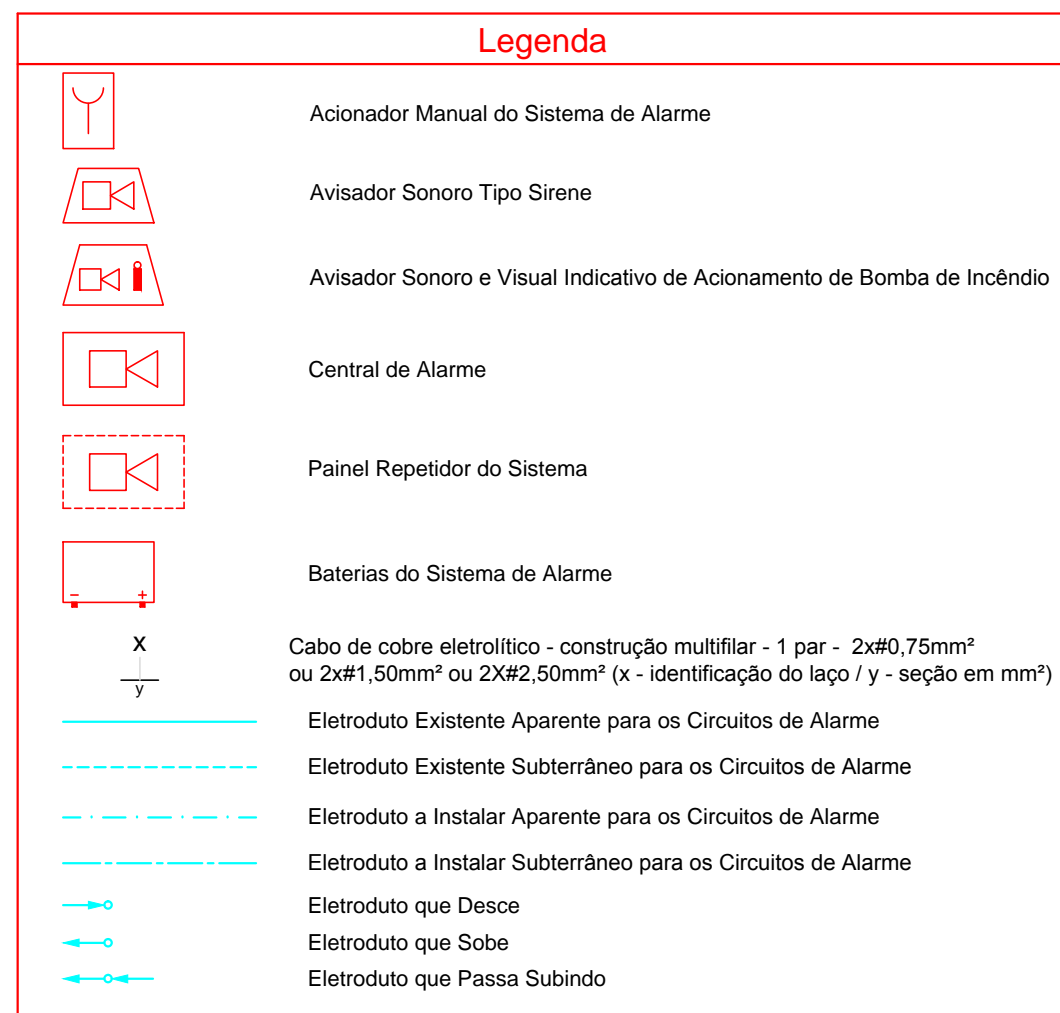

RECOMENDAÇÕES PARA A CENTRAL DE ALARME

- A CENTRAL DEVE SER MONITORADA, LOCAL OU REMOTAMENTE, 24 H POR DIA, POR OPERADORES TREINADOS;


- DEVE-SE PREVER UM ESPAÇO LIVRE MÍNIMO DE 1 M² EM FRENTE À CENTRAL, DESTINADO À SUA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA;

- RECOMENDA-SE QUE A CENTRAL SEJA INSTALADA DE FORMA QUE SUA INTERFACE DE OPERAÇÃO (TECLADO/VISOR) FIQUE A UMA ALTURA ENTRE 1,40 m e 1,60 m DO PISO ACABADO PARA OPERAÇÃO EM PÉ, 1,10 m a 1,20 m PARA OPERAÇÃO SENTADA, PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES.

RECOMENDAÇÕES PARA OS ACIONADORES MANUAIS E
AVISADORES SONOROS E/OU VISUAIS:

- O ACIONADOR MANUAL DEVE SER INSTALADO A UMA ALTURA ENTRE 0,90 M E 1,35 M DO PISO ACABADO, NA FORMA EMBUTIDA OU DE SOBREPOR, NA COR VERMELHO SEGURANÇA;
- OS AVISADORES SONOROS E/OU VISUAIS DEVEM SER INSTALADOS A UMA ALTURA ENTRE 2,20 M A 3,50 M, DE FORMA EMBUTIDA OU SOBREPONTO, PREFERENCIALMENTE NA PAREDE.

N°	DATA	DESCRIÇÃO	VISTO
REVISÕES			

PROJETO: ALUGAR, CRISTIANO COSTA FARIAS END: C/DA VILA 1245860		COMPANHIA NACIONAL DE INCÊNDIO CNIP 25.841.690/21-07																			
DENOMINAÇÃO DO OBJETO  Engemac Engenharia e Gerenciamento de Emergências	TÍTULO PROJETO DE ALUGAR DE INCÊNDIO GALERIA SUPERFÍCIE BUFALO																				
ENDEREÇO DO LOCAL DO ACIDENTE C/DA VILA 1245860 ALUGAR, CRISTIANO COSTA FARIAS	ÁREA TERREIRO: 618,000 m²	ÁREA TOTAL CONSTRUÇÃO: 38.777,94 m²																			
PROPRIETÁRIO: COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB	<table border="1"> <tr> <td>Nº ANO</td> <td>4/05/21</td> <td>PERÍODO</td> <td rowspan="3"> <div style="font-size: 2em; text-align: center;">08/12</div> <div style="text-align: center;">DECEMBER</div> </td> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>MAIO/18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>26.841.690/21-07</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ENDEREÇO DA INSTALAÇÃO</td> <td>Nº QUADRO</td> <td>FORMATO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RUA GENERAL MOREIRA E SILVA, 200 - DISTRITO INDUSTRIAL - LUBERLANDIA/MS</td> <td></td> <td></td> <td> <div style="font-size: 2em; text-align: center;">A0</div> </td> </tr> </table>			Nº ANO	4/05/21	PERÍODO	<div style="font-size: 2em; text-align: center;">08/12</div> <div style="text-align: center;">DECEMBER</div>	DATA	MAIO/18		26.841.690/21-07			ENDEREÇO DA INSTALAÇÃO	Nº QUADRO	FORMATO		RUA GENERAL MOREIRA E SILVA, 200 - DISTRITO INDUSTRIAL - LUBERLANDIA/MS			<div style="font-size: 2em; text-align: center;">A0</div>
Nº ANO	4/05/21	PERÍODO	<div style="font-size: 2em; text-align: center;">08/12</div> <div style="text-align: center;">DECEMBER</div>																		
DATA	MAIO/18																				
26.841.690/21-07																					
ENDEREÇO DA INSTALAÇÃO	Nº QUADRO	FORMATO																			
RUA GENERAL MOREIRA E SILVA, 200 - DISTRITO INDUSTRIAL - LUBERLANDIA/MS			<div style="font-size: 2em; text-align: center;">A0</div>																		